
1SCC390009M0013 / 2238 8282

Document no. **34 OH 45-275S1 M**

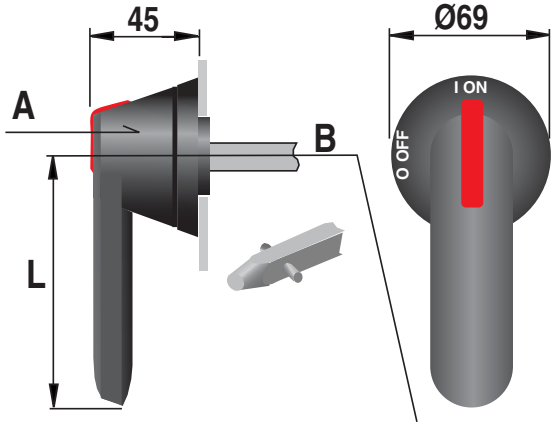

A	L	■ B
OHB 45J5	45	5
OHB 45J6	45	6
OHB 45J10	45	10
OHB 65J5	65	5
OHB 65J6	65	6
OHB 65J8	65	8
OHB 65J10	65	10
OHB 80J6	80	6
OHB 80J8	80	8
OHB 80J10	80	10
OHB 95J10	95	10
OHB 95J12	95	12
OHB 125J10	125	10
OHB 125J12	125	12
OHB 145J12	145	12
OHB 175J12	175	12
OHB 275J12	275	12

J= IP65, UL/NEMA Type 1, 3R, 12
H= IP54 L= UL/NEMA Type 4, 4X

B= ■ Y= ■ G= ■

ABB Oy


Low Voltage Products
P.O. Box 622 Telephone +358 10 224 000
SF-65101 Vaasa Telefax +358 10 244 5708
Finland

Label should be affixed to the rear mounting surface immediately adjacent the handle after installation.


Type 1, 3R, 4, 4X or 12

E101914


OHY 45...275_ _

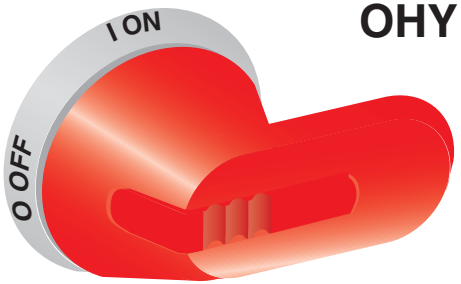


OHB 45...275_ _

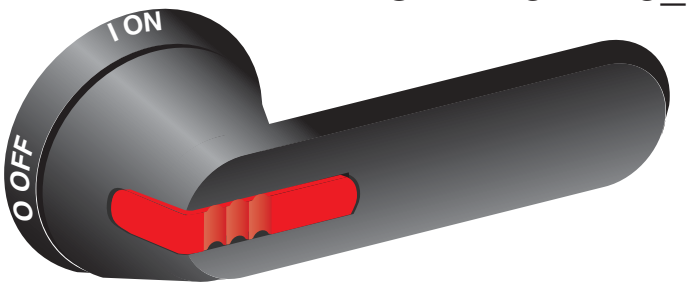

OHG 45...275_ _

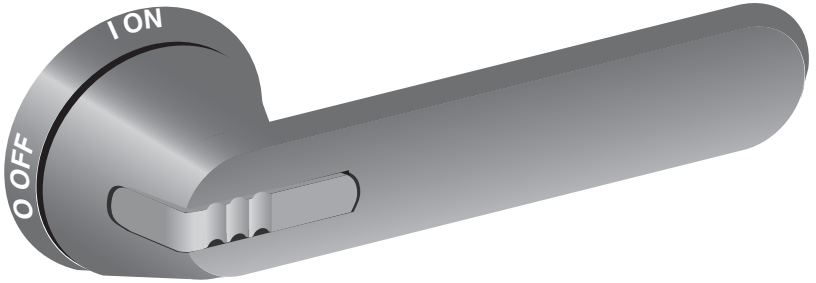

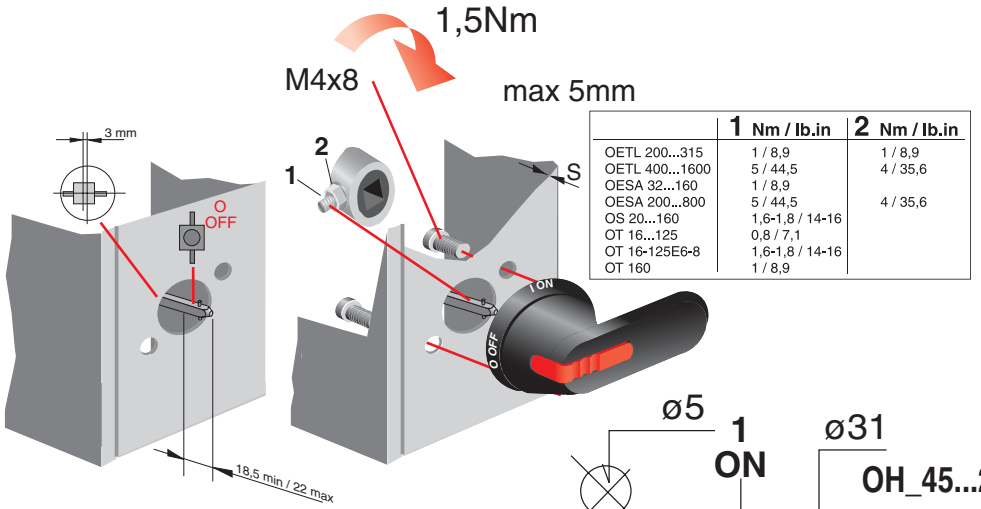

	1 Nm / lb.in	2 Nm / lb.in
OETL 200...315	1 / 8,9	1 / 8,9
OETL 400...1600	5 / 44,5	4 / 35,6
OESA 32...160	1 / 8,9	
OESA 200...800	5 / 44,5	4 / 35,6
OS 20...160	1,6-1,8 / 14-16	
OT 16...125	0,8 / 7,1	
OT 16-125E6-8	1,6-1,8 / 14-16	
OT 160	1 / 8,9	

