

SISTEMAS ESSELLE, S.L.
Ugarte Industrialdea, 101
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) SPAIN
T. +34 943 85 12 48
F. +34 943 85 37 20
comercial@sistemasesselle.com
www.sistemasesselle.com

Certified ISO 9001:2008
Certified ISO 14001:2004

grupo • algaher

JUNTA ACOMETIDA TUBOCOR

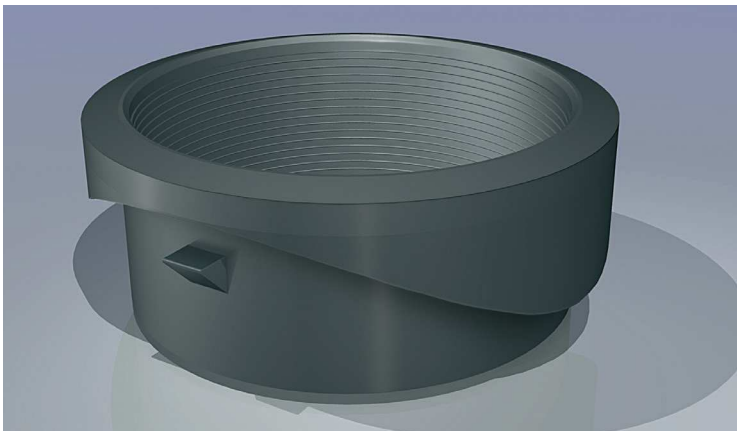

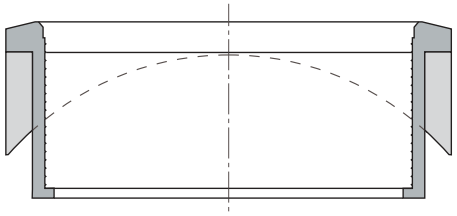

La junta Tubocor soporta una presión de agua de 0,5 bar


Código	Tubo o pozo receptor	OD	Ø Perforación
02A315-110	250/315/400	110	127
02A800-110	1000/800/630	110	127
02A300/500-160	300/400/500	160	177
02A800-160	1000/800/630	160	177
02A1200-160	1200	160	177
02A315-200	315	200	208
02A400-200	400/500	200	208
02A800-200	1000/800/630	200	208
02A1200-200	1200	200	208
02A500-250	400/500	250	263
02A800-250	1000/800/630	250	263
02A800-315	1000/800/630	315	320
02A1000/1200-400	1000/1200	400	412

· La junta de acometida TUBOCOR es un eficaz, rápido y sencillo sistema para uniones de acometida, con el cual se logra una total estanqueidad.


· Al fabricarse con caucho EPDM de baja dureza (50 Shore A), permite por su elasticidad utilizarlo “in situ”, tanto en nuevas conducciones como en las existentes, pudiendo realizar acometidas sobre colectores o pozos.

NOTA: Para realizar la perforación en el tubo, podemos facilitarles la corona-fresa diseñada especialmente para nuestras juntas.



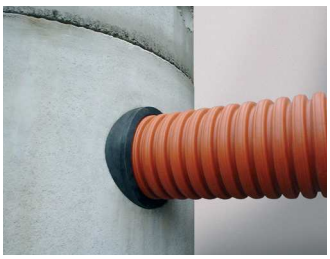



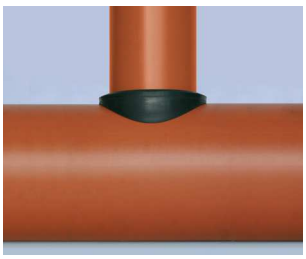

SISTEMAS ESSELLE, S.L.
Ugarte Industrialdea, 101
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) SPAIN
T. +34 943 85 12 48
F. +34 943 85 37 20
comercial@sistemasesselle.com
www.sistemasesselle.com

Certified ISO 9001:2008
Certified ISO 14001:2004

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1- Utilice el taladro para perforar el tubo usando la corona circular adecuada.

Si las circunstancias lo permiten utilice un taladro fijo de base.

En caso de utilizar taladro de mano, que sea de mango para sujetar con ambas manos, que sea de velocidad variable, y con suficiente potencia (650 wat. mínimo).

Utilice la mínima velocidad posible.

Al perforar, empuje ligeramente y sin brusquedad al taladro y lo mas recto posible.

Una vez perforado, pase suavemente una lija afín de eliminar posibles virutas y partículas.




2- Mida la profundidad de la junta y marque el tubo para que al montar la acometida el tubo no sobresalga de los topes de la junta.

Para facilitar el montaje, se recomienda utilizar grasa, o en su defecto gel líquido.




3- Diámetros de coronas

DN mm	CORONAS mm
110	127
160	170
160	177
200	208
250	263
315	320
400	412




Caucho sintético Etileno Propileno (EPDM).
Elastómero diseñado para la estanquidad de las tuberías de agua potable, de drenaje, de evacuación y de agua de lluvia.
Dureza: 50 ±5 IRHD.

Caucho diseñado para el cumplimiento de los requisitos de los materiales según norma UNE-EN 681-1.
En caso de que el agua residual contenga líquidos como aceite, gasolina o combustibles, las juntas pueden ser fabricadas en caucho Acrilonitrilo Butadieno (NBR).
Se pueden fabricar juntas en otra clase de elastómeros.