COFRE DE SUPERFICIE IPF-40
ROJO/PUERTA CIEGA BLANCA




Ref. M006279*

CARACTERÍSTICAS


COFRE

- Cofre rojo de pared para sistemas de columna seca construida con chapa metálica para boca de salida en planta con llave de seccionamiento de 3”
- Armario en pintura poliester RAL 3000
- Puerta ciega en pintura poliester RAL 9003
- Protegidos con una capa de pintura de gran dureza y resistencia a los agentes atmosféricos
- Puerta abatible con cerradura de cuadradillo
- Dimensiones: 640x590x300mm (alto x ancho x fondo)

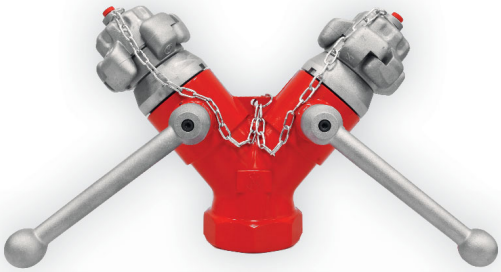

BIFURCACION (SIAMESAS)

- Bifurcación realizada en cuerpo fundido de aleación de aluminio con entrada roscada de 2 ½” (rosca BSP)
- Dos salidas con acople y tapones (con cadena) tipo Barcelona (según norma UNE 23400) de 45mm
- Entrada de 2 ½”, y dos salidas de 1 ½”
- Válvulas de esfera con palanca para apertura y cierre

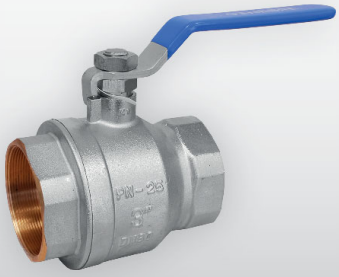

Ref. M0002484*

LLAVE DE SECCIONAMIENTO

- Válvula de bola con palanca, para instalar en tubería
- Entrada 3” hembra x salida 3” hembra


* Otros acabados consultar referencia


Macoin

GRUPO KOMTES


COFRE DE SUPERFICIE IPF-40
ROJO/PUERTA CIEGA BLANCA

PLANO

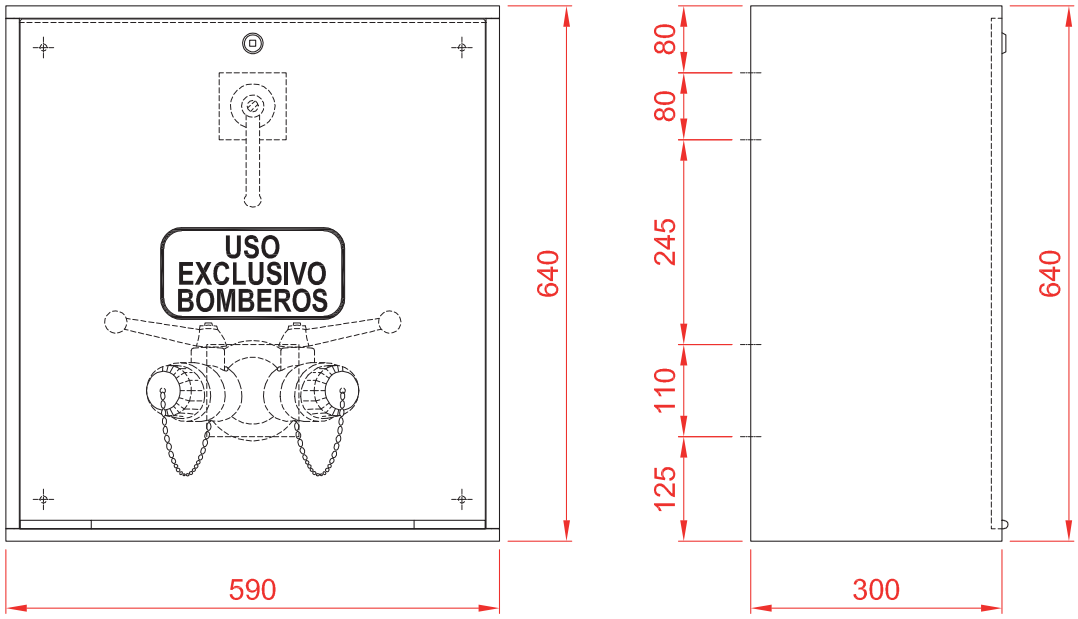

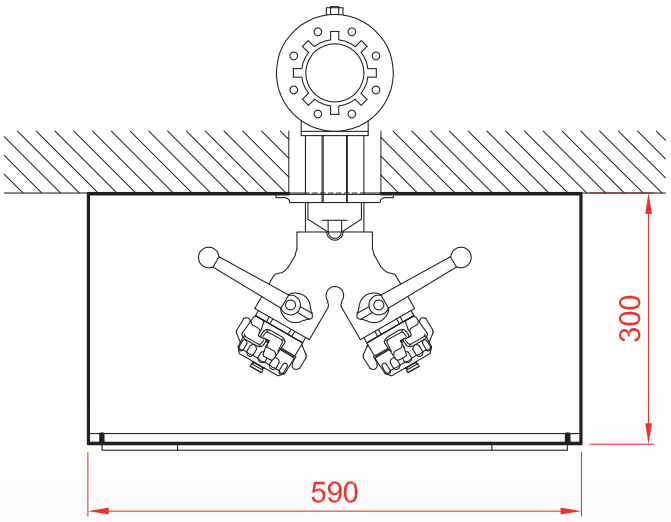

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

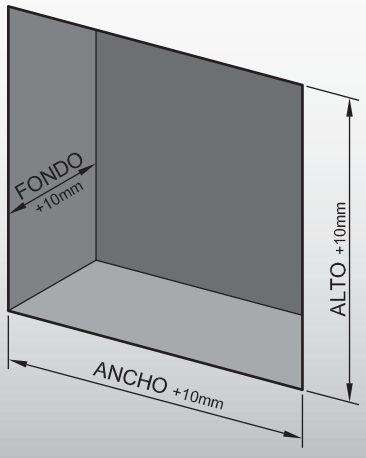


NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

COFRE DE SUPERFICIE IPF-40
ROJO/PUERTA CIEGA BLANCA

COLUMNAS SECAS CONTRA INCENDIOS. CONDICIONES DE INSTALACIÓN

La instalación de Columna Seca es para uso exclusivo del Servicio de Extinción de Incendios. Estará formada por una Conducción normalmente vacía, que partiendo de la fachada del edificio discurre generalmente por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en pisos y de toma de alimentación en la fachada para conexión de los equipos del Servicio de Extinción de Incendios, que es el que proporciona a la conducción la presión y el caudal de agua necesarios para la extinción del incendio.

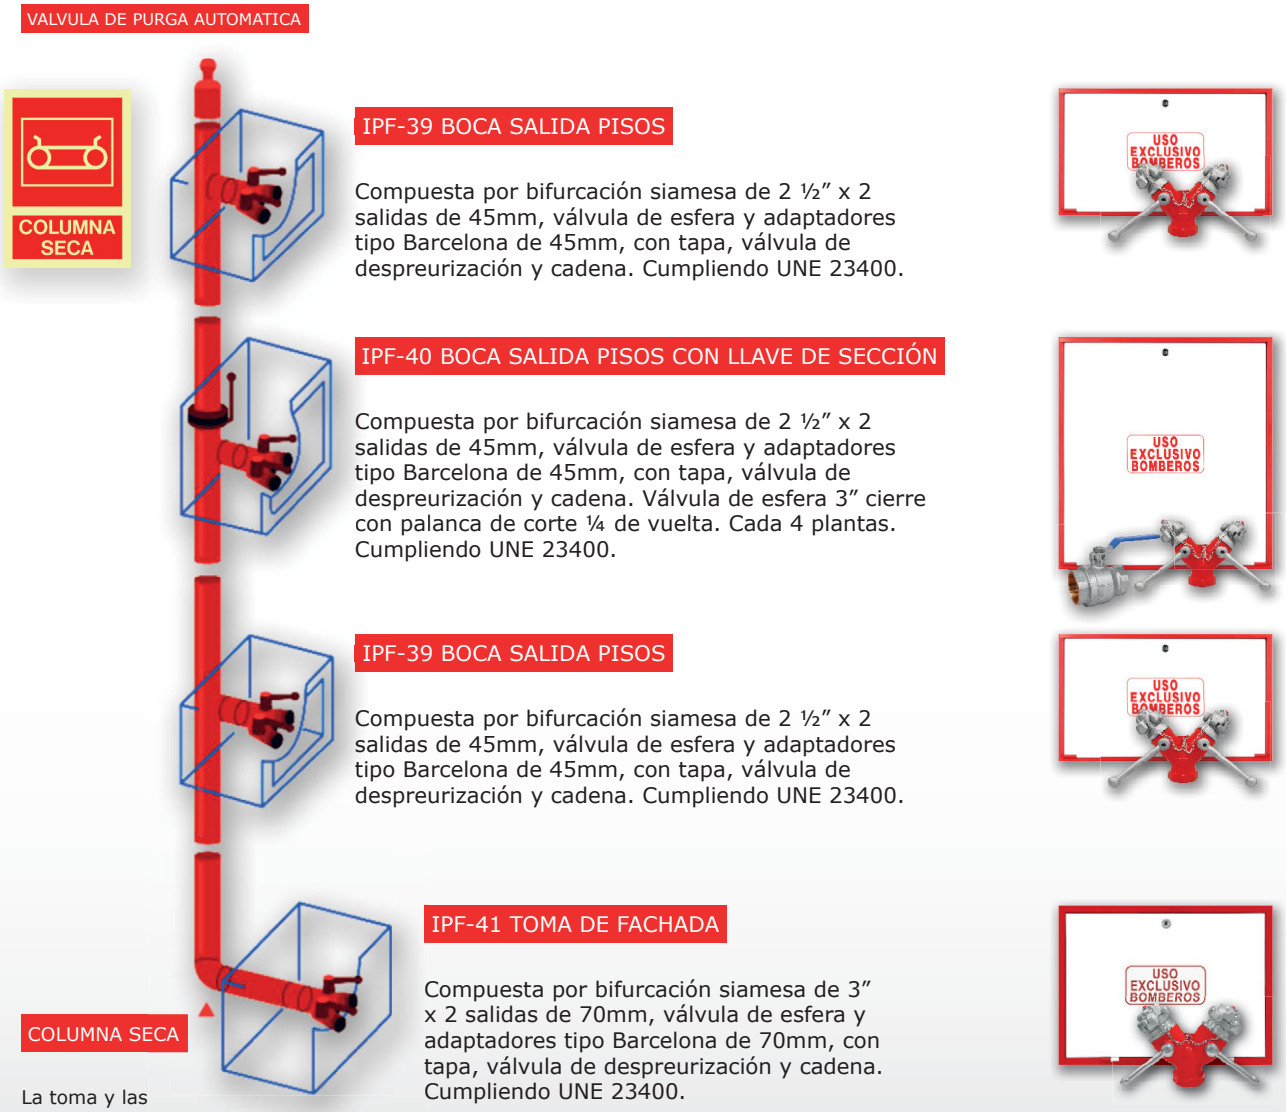

Esquema de instalación según R.D. 513/2017