

RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN.

INTERIOR DE EDIFICIOS. CONDUCTO RECTANGULAR

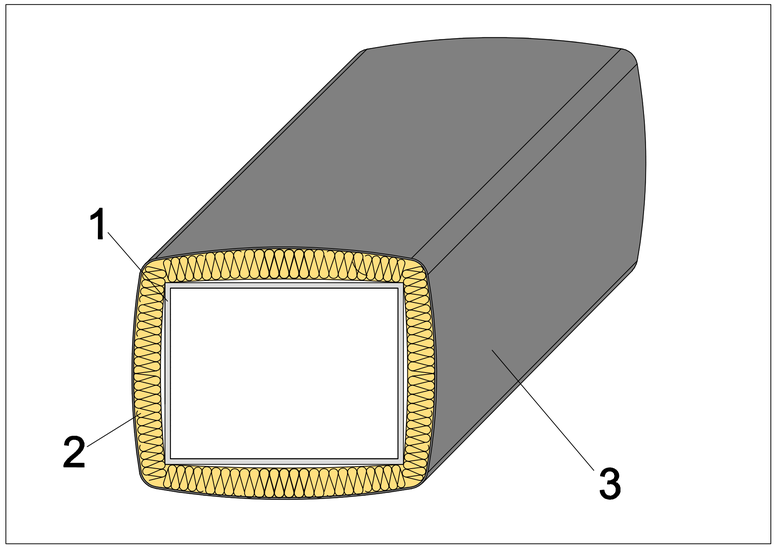


INTERIOR DE EDIFICIOS. CONDUCTO RECTANGULAR

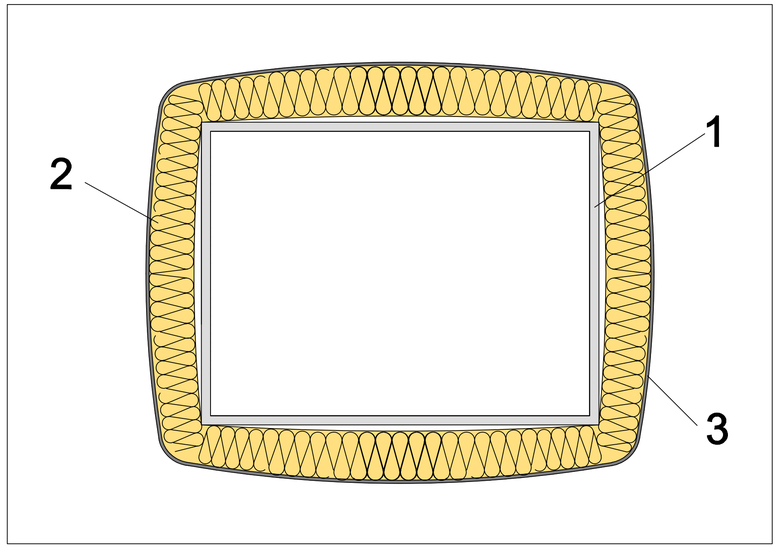


1 - CONDUCTO DE CHAPA METÁLICA.
2 - LANA MINERAL ISOVER.
3 - BARRERA DE VAPOR KRAFT+ ALUMINIO REFORZADO.

INTERIOR DE EDIFICIOS. CONDUCTO CIRCULAR

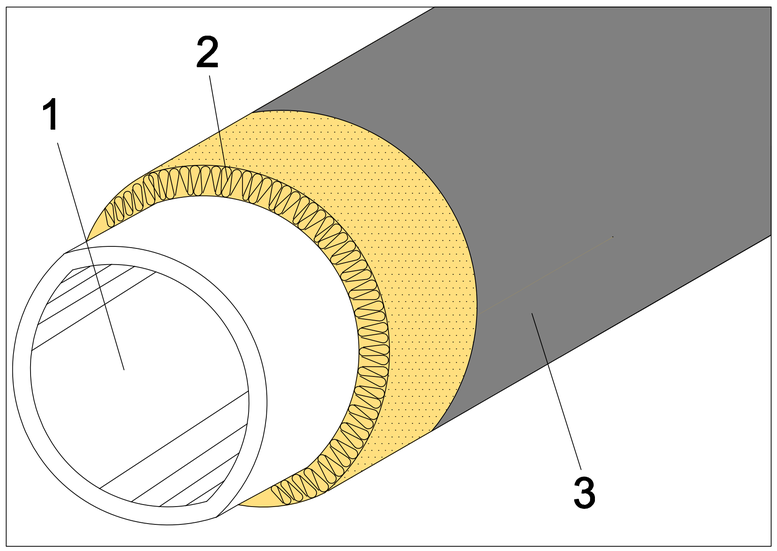

INTERIOR DE EDIFICIOS. CONDUCTO CIRCULAR

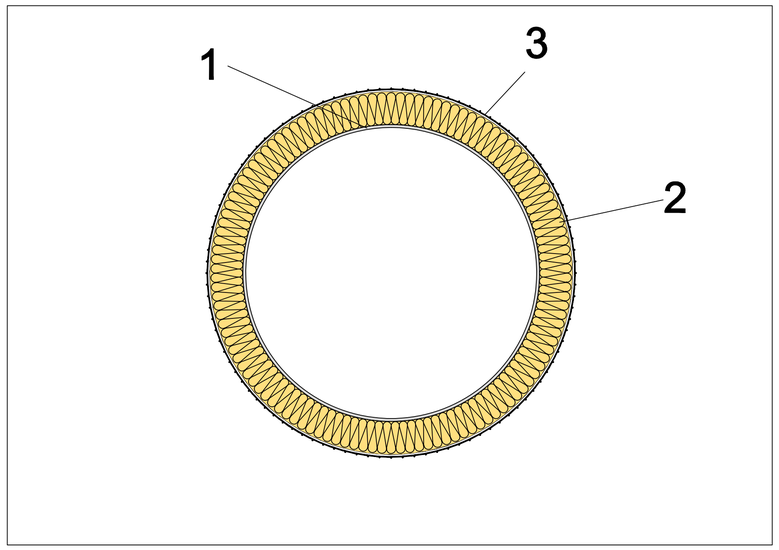

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by A.R.S.		Checked by N.B.P.	Approved by - date DTC - 22/07/11	Filename Revest ext	Date 19/07/11	Scale
SG ISOVER		Revest exterior				
		1			Edition 0	Sheet 1/1