
ESQUEMA GENERAL CONEXIÓN BUCLE COM
SISTEMA EBLOne (ESPAÑA)

CADA UNIDAD DE BUCLE COM DEBE CONFIGURARSE CON UNA DIRECCIÓN (001-253)
UTILICE LA HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN 4414-E O AUTODIRECCIONAMIENTO (*)

¡**NOTA!** EBLONE PUEDE TENER HASTA 253 DIRECCIONES Y HASTA 253 PUNTOS DE ALARMA.
MÁXIMO 128 AISLADORES EN EL BUCLE COM

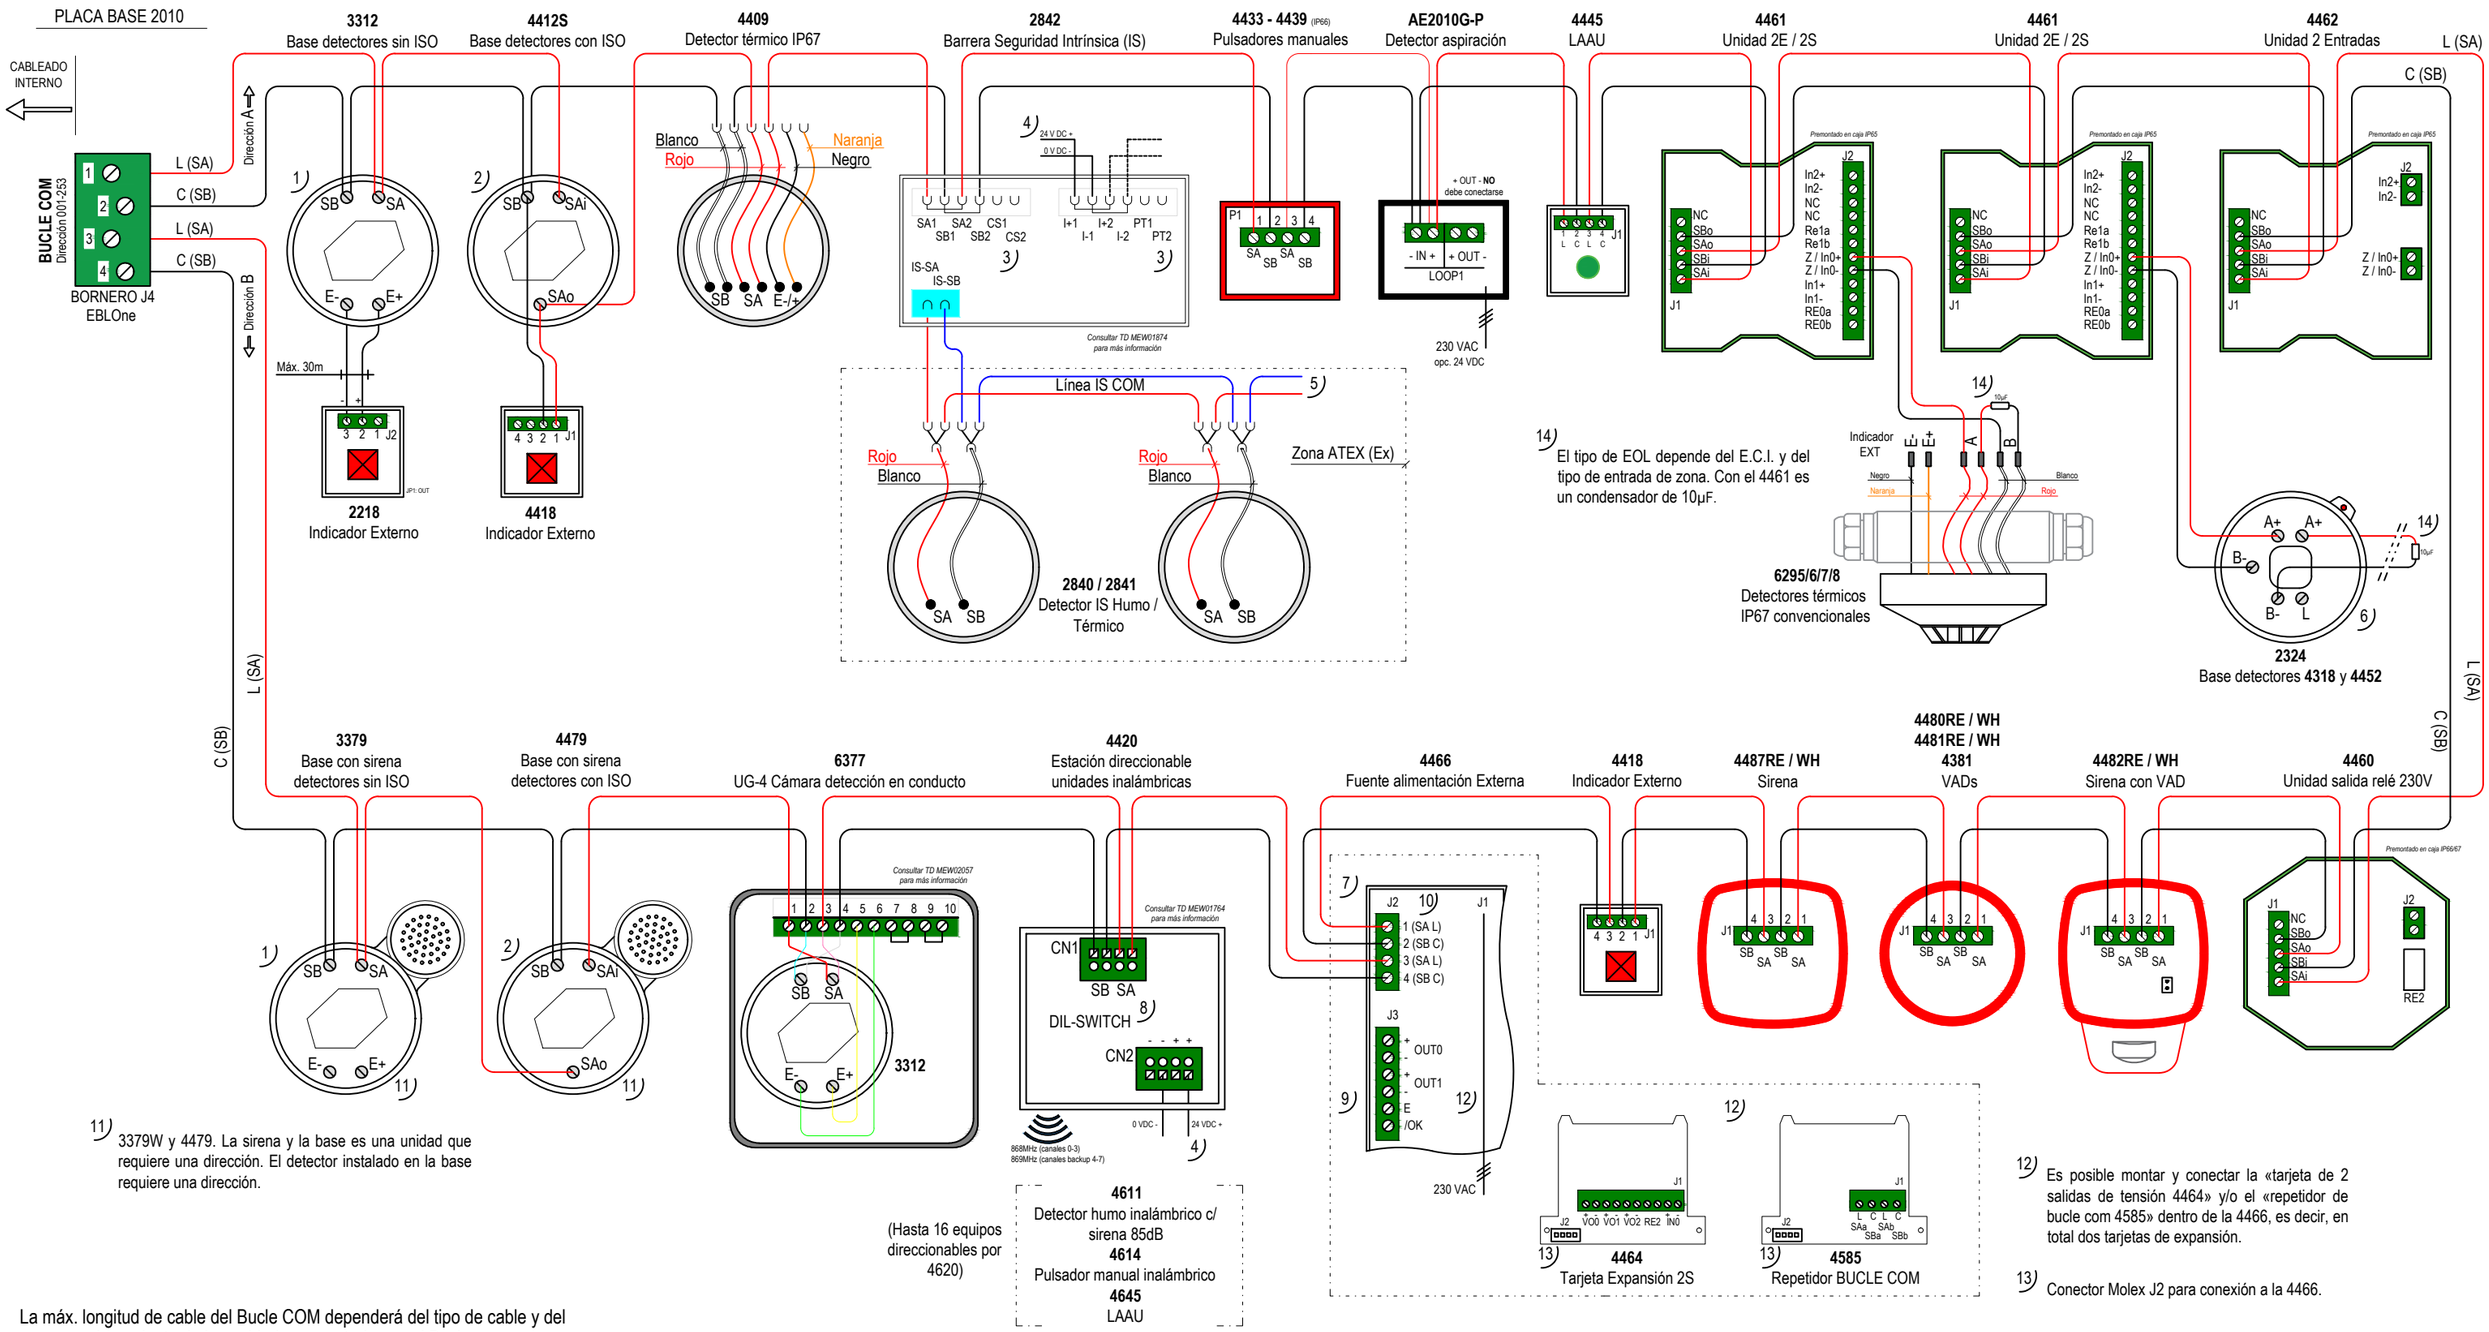

11) 3379W y 4479. La sirena y la base es una unidad que requiere una dirección. El detector instalado en la base requiere una dirección.

12) Es posible montar y conectar la «tarjeta de 2 salidas de tensión 4464» y/o el «repetidor de bucle com 4585» dentro de la 4466, es decir, en total dos tarjetas de expansión.

13) Conector Molex J2 para conexión a la 4466.

La máx. longitud de cable del Bucle COM dependerá del tipo de cable y del consumo de corriente de las unidades conectadas en el Bucle.

1) Los detectores analógicos sin aislador **4400, 4401, 4402 y 4408** se pueden conectar a esta base.
2) Los detectores analógicos con aislador **4400I y 4401I** se pueden conectar a esta base.
3) CS1, CS2, PT1 y PT2 no deben usarse.
4) Alimentación externa desde fuente de alimentación **4466** o Equipo de Control e Indicación **EBL 512 G3**.
5) No es necesario dispositivo EOL ni retorno, terminar en el último detector.
6) Los detectores convencionales **4452 y 4318** se pueden conectar a esta base.
7) La **4466** siempre ocupa 3 direcciones para dar soporte al montaje de la unidades internas **4464** y/o **4585**.
8) La dirección de Bucle COM se configura en un DIL-SWITCH.
9) La FA **4466** admite el direccionamiento automático y manual. Si se usa el manual con la herramienta **4414-E** la FA debe estar alimentada pero **NO** conectada al BUCLE COM.
10) El Bucle COM en dirección A debe estar conectado al número 1 y al número 2 en el bloque de terminales J2 en **4466**.

Diseñado:	Revisado:	Aprobado:	Nombre archivo	Fecha	Escala
SVV	HGS	HGS	EBLOne conx. BUCLE COM	18/05/2023	-

Panasonic
Fire & Security Europe

Plano: EBLOne. Placa principal 2010 - J4. Diagrama conexión BUCLE COM

Número plano	Hoja	Revisión
EBLOne conx.	1 / 1	1