COFRE DE SUPERFICIE IPF-40
ROJO/PUERTA ACRISTALADA BLANCA




Ref. M000780*

CARACTERÍSTICAS


COFRE

- Cofre rojo de pared para sistemas de columna seca construida con chapa metálica para boca de salida en planta con llave de seccionamiento de 3”
- Armario en pintura poliéster RAL 3000
- Puerta para acristalar (metacrilato no incluido) en pintura poliéster RAL 9003
- Protegidos con una capa de pintura de gran dureza y resistencia a los agentes atmosféricos
- Puerta abatible con cerradura de cuadradillo
- Dimensiones: 640x590x300mm (alto x ancho x fondo)

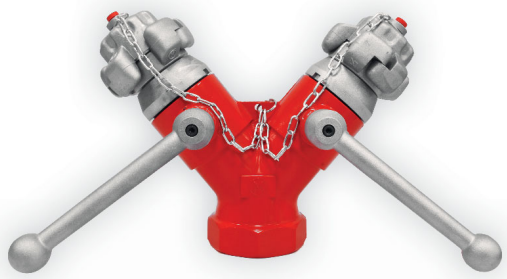

BIFURCACION (SIAMESAS)

- Bifurcación realizada en cuerpo fundido de aleación de aluminio con entrada roscada de 2 ½” (rosca BSP)
- Dos salidas con acople y tapones (con cadena) tipo Barcelona (según norma UNE 23400) de 45mm
- Entrada de 2 ½”, y dos salidas de 1 ½”
- Válvulas de esfera con palanca para apertura y cierre

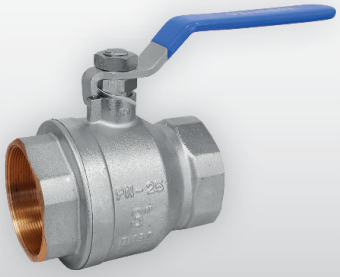

Ref. M0002484*

LLAVE DE SECCIONAMIENTO

- Válvula de bola con palanca, para instalar en tubería
- Entrada 3” hembra x salida 3” hembra


* Otros acabados consultar referencia


Macoin

GRUPO KOMTES


COFRE DE SUPERFICIE IPF-40
ROJO/PUERTA ACRISTALADA BLANCA

PLANO

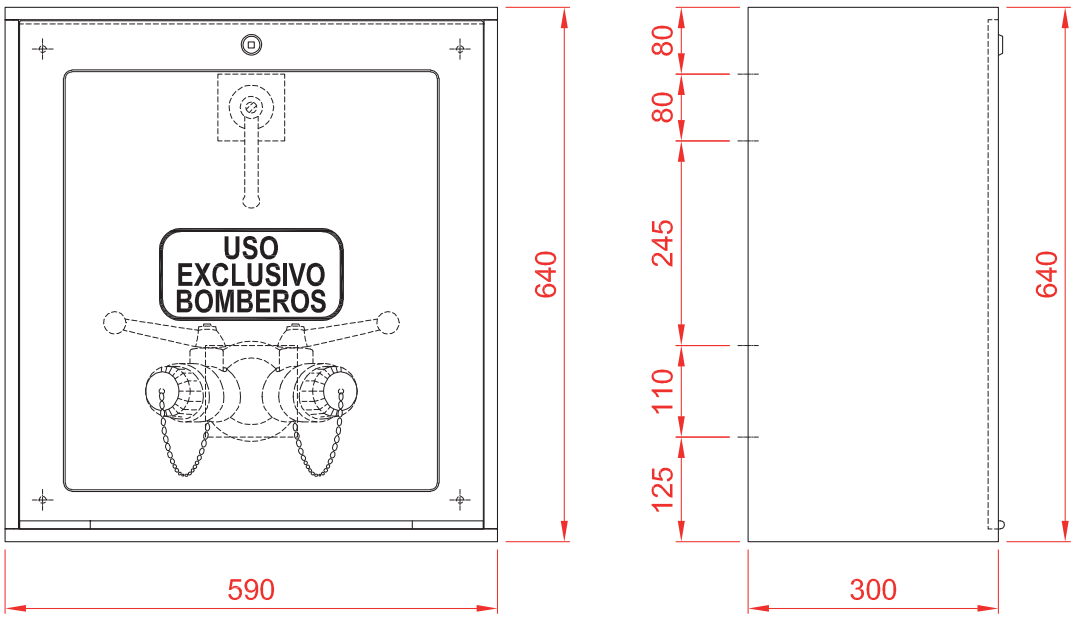

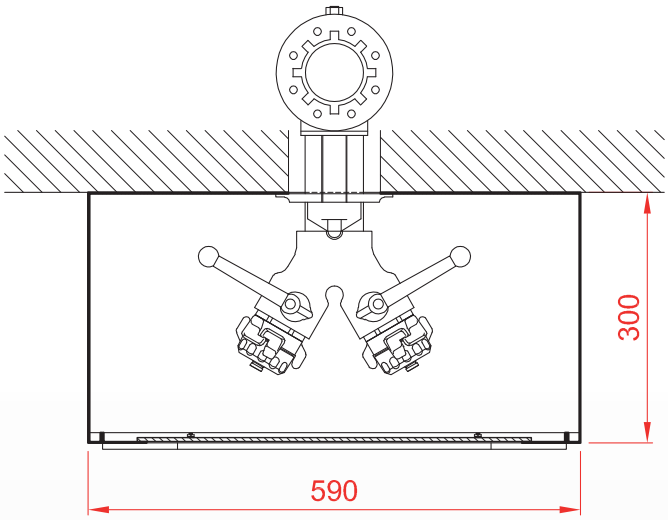

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

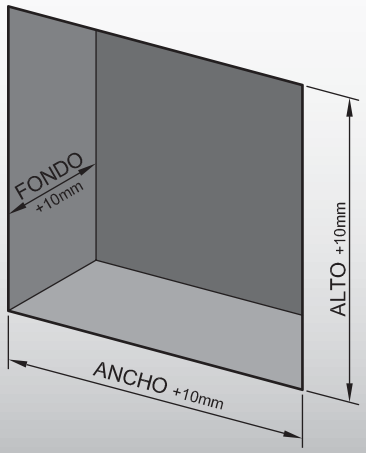


NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.


COFRE DE SUPERFICIE IPF-40
ROJO/PUERTA ACRISTALADA BLANCA

COLUMNAS SECAS CONTRA INCENDIOS. CONDICIONES DE INSTALACIÓN

La instalación de Columna Seca es para uso exclusivo del Servicio de Extinción de Incendios. Estará formada por una Conducción normalmente vacía, que partiendo de la fachada del edificio discurre generalmente por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en pisos y de toma de alimentación en la fachada para conexión de los equipos del Servicio de Extinción de Incendios, que es el que proporciona a la conducción la presión y el caudal de agua necesarios para la extinción del incendio.




VALVULA DE PURGA AUTOMATICA



IPF-39 BOCA SALIDA PISOS

Compuesta por bifurcación siamesa de 2 ½"x2 salidas de 45mm, válvula de esfera y adaptadores tipo Barcelona de 45mm, con tapa, válvula de despreurización y cadena. Cumpliendo UNE 23400.






IPF-40 BOCA SALIDA PISOS CON LLAVE DE SECCIÓN

Compuesta por bifurcación siamesa de 2 ½"x2 salidas de 45mm, válvula de esfera y adaptadores tipo Barcelona de 45mm, con tapa, válvula de despreurización y cadena. Válvula de esfera 3" cierre con palanca de corte ¼ de vuelta. Cada 4 plantas. Cumpliendo UNE 23400.






IPF-39 BOCA SALIDA PISOS

Compuesta por bifurcación siamesa de 2 ½"x2 salidas de 45mm, válvula de esfera y adaptadores tipo Barcelona de 45mm, con tapa, válvula de despreurización y cadena. Cumpliendo UNE 23400.





IPF-41 TOMA DE FACHADA

Compuesta por bifurcación siamesa de 3" x2 salidas de 70mm, válvula de esfera y adaptadores tipo Barcelona de 70mm, con tapa, válvula de despreurización y cadena. Cumpliendo UNE 23400.



COLUMNA SECA

La toma y las salidas en plantas tendrán el centro de sus bocas a 0,90 m del suelo.

Esquema de instalación según R.D. 513/2017