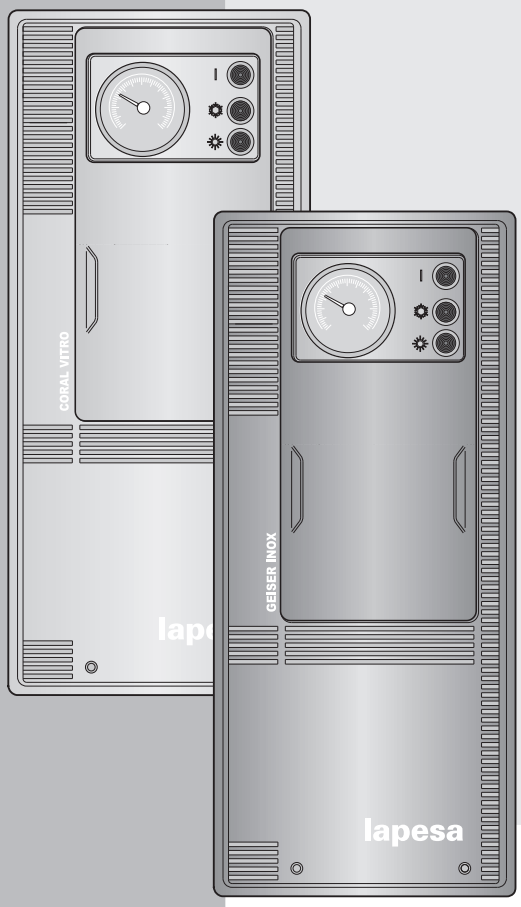



Paneles de control
Control panel
Schaltfeld
Boîtier de contrôle
Painéis de controlo

SALVADOR ESCODA S.A.

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-108/1/93


ESPAÑOL

Panel de control tipo S (para GEISER-INOX) y tipo T (para CORAL-VITRO)







Teº - Termómetro




El panel de control S / T dispone de termómetro para el control de la temperatura del A.C.S.

Panel de control tipo ST (para GEISER-INOX) y tipo TS (para CORAL-VITRO)






⏚ - Pilotos de señalización ⏚
Teº - Termómetro
TRº - Termostato de regulación

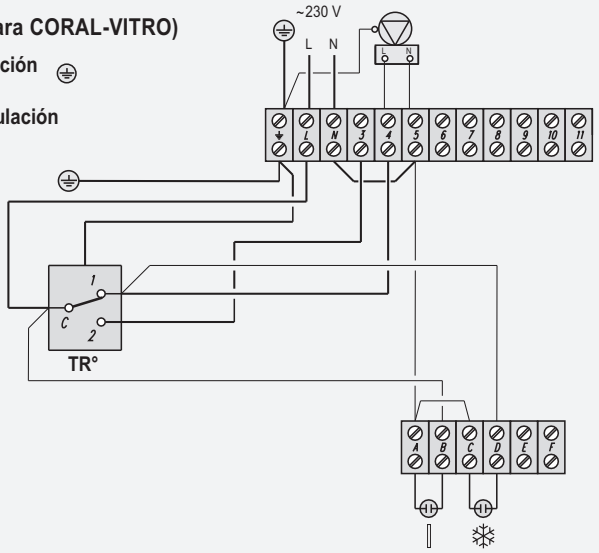


El panel de control ST /TS es adecuado para instalaciones donde el propio depósito acumulador ejerce el control sobre la producción de A.C.S. por circuito de caldera (posición❄)

Este panel de control dispone de termómetro, termostato y termostato de regulación.

Panel de control tipo K (para GEISER-INOX) y tipo TD (para CORAL-VITRO)

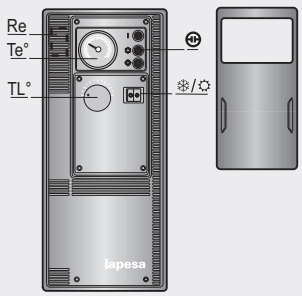

⏚ - Pilotos de señalización
Teº - Termómetro
TLº - Termostato de regulación y limitador de seguridad
❄/☼ - Interruptor invierno verano
R - Resistencia
Re - Relé
K - Contactor externo

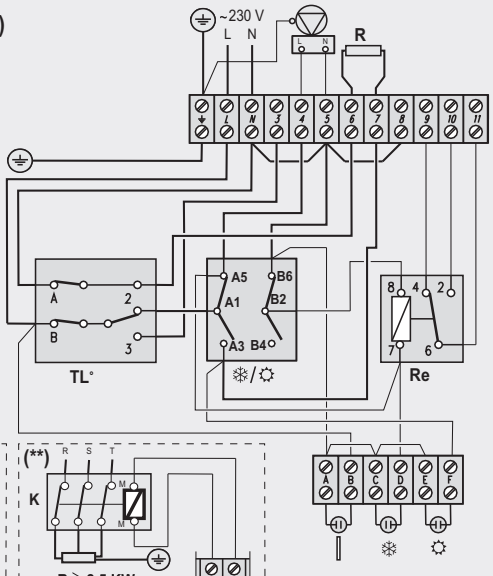


El panel de control K / TD es adecuado para instalaciones donde el propio depósito acumulador ejerce el control sobre la producción de A.C.S. por circuito de caldera (posición ❄) o por calentamiento eléctrico (posición ☼).

Este panel de control dispone de termómetro y termostato de regulación y seguridad.

Para resistencias eléctricas R>2.5 KW - 230V y R³2.5 KW - 400V, es necesario realizar la conexión de la resistencia al panel de control por medio de un contactor externo (no suministrado).


(*) Esquema para resistencias >2.5 KW ~ 230 V

(**) Esquema para resistencias ³ 2.5 KW 3 ~400 V

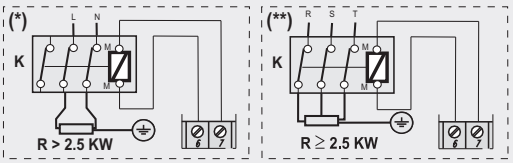


ESPAÑOL

Paneles de control tipo KP1/KP2 (para GEISER-INOX) y tipos TPA/TPD (para CORAL-VITRO)

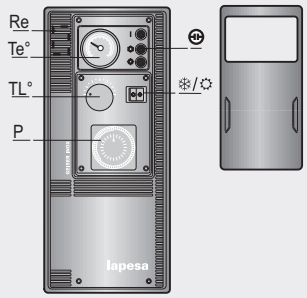

- ⊕ - Pilotos de señalización
- Te° - Termómetro
- TL° - Termostato de regulación y limitador de seguridad
- ❄/☼ - Interruptor invierno verano
- R - Resistencia
- Re - Relé
- P - Programador
- K - Contactor externo

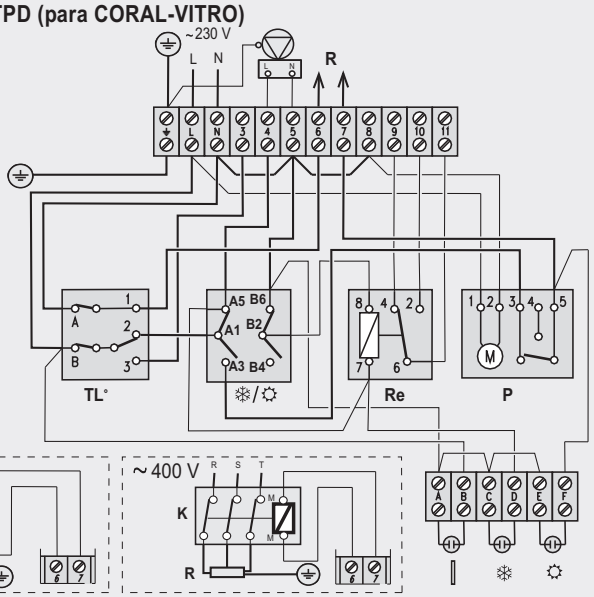


Los paneles de control KP1/TPA o KP2/TPD son adecuados para instalaciones donde el propio depósito acumulador ejerce el control sobre la producción de A.C.S. por circuito de caldera (posición ❄) o por calentamiento eléctrico con programación horaria analógica (paneles KP1 y TPA) o digital (paneles KP2 o TPD) (posición ☼).


Estos paneles de control disponen de termómetro, termostato de regulación y seguridad y programador horario.

Para todas la resistencias eléctricas, es necesario realizar la conexión de la resistencia al panel de control por medio de un contactor externo (no suministrado).

Panel de control tipo TBC

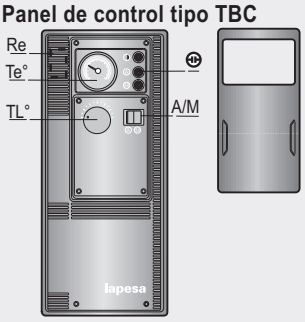

- ⊕ - Pilotos de señalización
- Te° - Termómetro
- TL° - Termostato de regulación y limitador de seguridad
- A/M - Interruptor bomba de calor /resistencia
- R - Resistencia
- Re - Relé
- K - Contactor externo

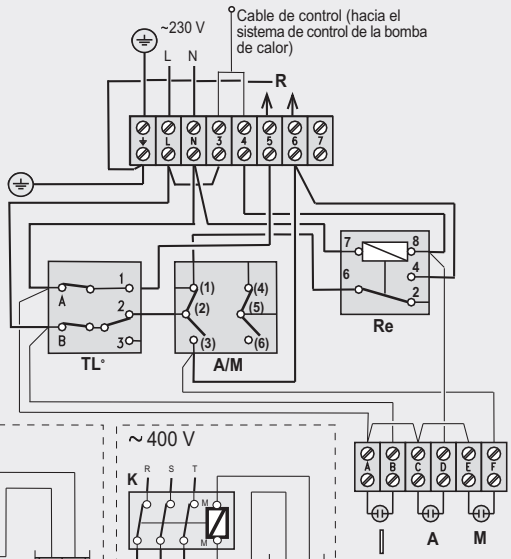


El panel de control TBC es adecuado para instalaciones donde el propio depósito acumulador ejerce el control sobre la producción de A.C.S. por circuito de bomba de calor (posición A) o por calentamiento eléctrico con resistencia (posición M).

Este panel de control dispone de termómetro, termostato de regulación y seguridad.


Para resistencias eléctricas de potencia mayor a 2.5 KW es necesaria una conexión al panel por medio de un contactor externo (no suministrado).

Con el interruptor en la posición A, el calentamiento del ACS se realiza por medio de la bomba de calor, y es ella la que ejerce el control sobre la resistencia. Con el panel en posición M, el calentamiento se realiza únicamente por medio de la resistencia.

Panel de control tipo E

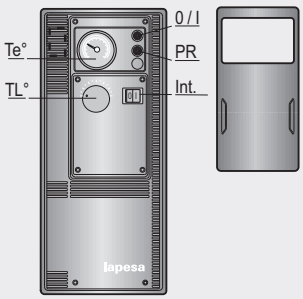


- 0 /I - Piloto entrada corriente
- Pr - Piloto funcionamiento resitencias
- Te° - Termómetro
- TL° - Termostato de regulación y limitador de seguridad
- Int. - Interruptor 0 / I
- R - Resistencia
- K - Contactor externo

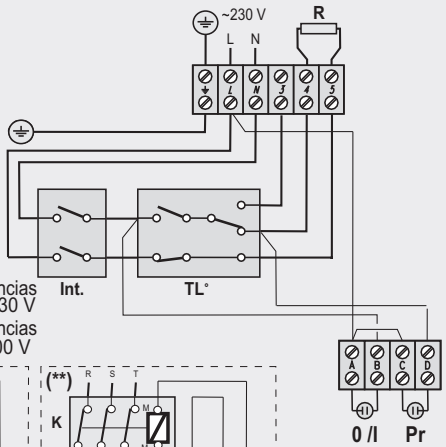

(*) Esquema para resistencias >2.5 KW ~ 230 V

(**) Esquema para resistencias ³ 2.5 KW 3 ~400 V

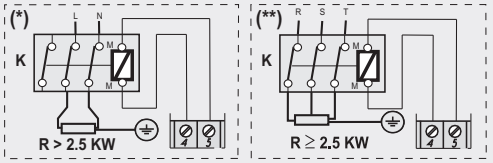

El panel de control E es adecuado para aquellas instalaciones donde el propio depósito acumulador ejerce control sobre la producción de ACS únicamente por medio de resistencias eléctricas.

Este panel dispone de termómetro y de termostato de regulación y seguridad.

Para resistencias con potencias >2.5 KW a 230 V y ≥ 2.5 KW a 400 V, es necesario realizar la conexión de la resistencia al panel por medio de un contactor externo (no suministrado).



I00_013-05
04/06/2010