14

TERMOSTATO CICLOS PERIÓDICOS DE INCREMENTO DE TEMPERATURA

MundoControl

MC-LEGIONELA 70

PARA INSTALACIONES DE ACS SEGÚN NORMATIVA UNE 100-030-94 DEL CTN-100

FUNCIONAMIENTO:

El MC-legionela 70 dispone de 1 o 2 reles, que actúan sobre el quemador o resistencia. El MC legionela actúa mediante ciclos de tiempo seleccionados por el usuario. Este procede a realizar limpiezas periódicas durante un tiempo determinado, el cual nosotros podemos variar, garantizando con ello una buena desinfección en los conductos por donde circula el agua.


Ejemplo: Cada 7 días queremos que nuestra instalacion pase de tener una temperatura de 60°C a otra de 70°C durante 2 horas.

ESPECIFICACIONES:

- Funciona también como termostato si se desea (10 a 95°C).
- Reloj en tiempo real autonomía 2 semanas.
- Ciclo de alta temperatura en modo manual y automático.
- Función PIN para protección y bloqueo teclado.
- Limitación de temperatuta mínima/máxima.
- Reajuste y calibrado de la sonda.
- Ajuste consigna temperatura instalación.
- Regulación del diferencial (histéresis).
- Selección temperatura eliminación legionela de 50 a 90°C, de fábrica 70°C.
- Temporizador duración ciclo de eliminación, desde 5 min. hasta 120 min., de fábrica 5 min.
- Repetición del ciclo 1, 2, 3 o 4 semanas: Si tras 5 horas de iniciar el ciclo no se alcanza la temperatura, aparecerá intermintente un mensaje de error.
- Poder de ruptura de los contactos 16(7)A 250Vac NC+NO.
- Alimentación: 230V ±10% -15% 50/60HZ
- Fijación: carril DIN.
- Medidas: 90 mm x 70 mm x 58 mm.



Código: CO 14 660

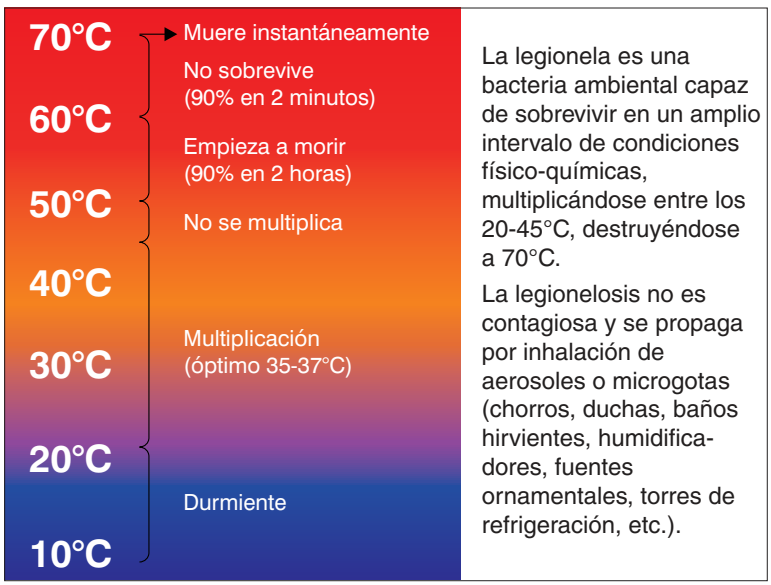

La legionela es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas, multiplicándose entre los 20-45°C, destruyéndose a 70°C.

La legionelosis no es contagiosa y se propaga por inhalación de aerosoles o microgotas (chorros, duchas, baños hirvientes, humidificadores, fuentes ornamentales, torres de refrigeración, etc.).

Esquema conexionado termostato TC

