


## TABLERO DE MANDO ESTANDAR 2 MARCHAS FBG 150-1160

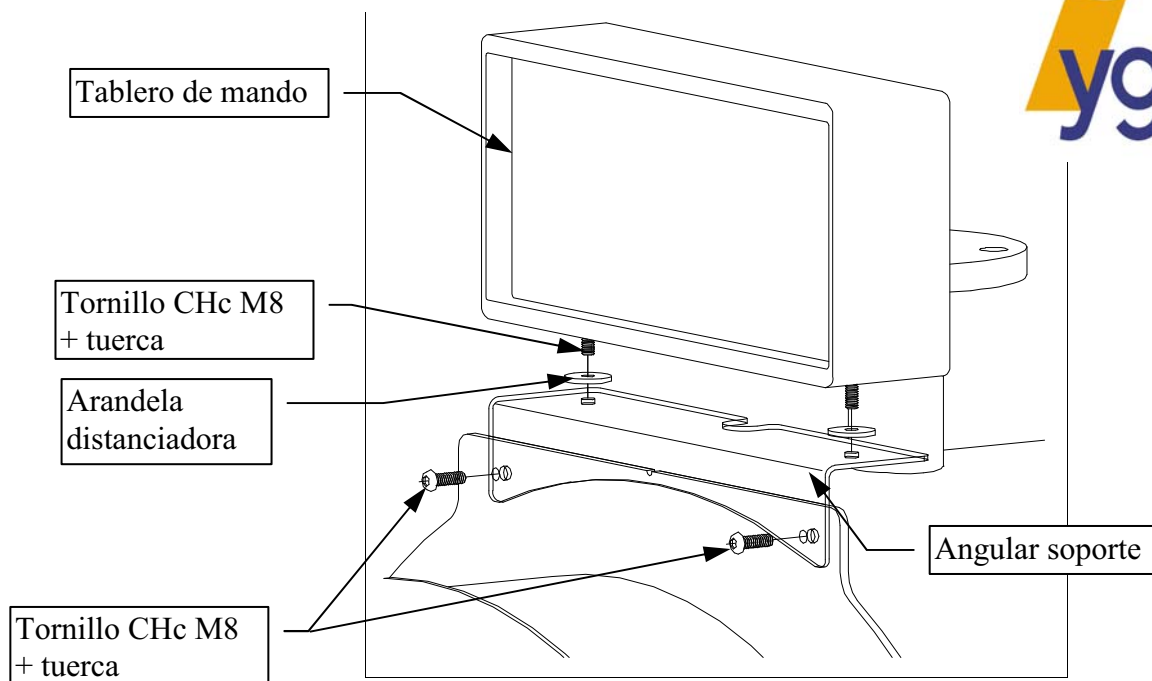

### MONTAJE

1° Abrir el tablero de mando con el cerrojo (1/4 de vuelta), sacar la bolsita que contiene los distanciadores y las arandelas.

2° Desenrollar los capilares de los distintos elementos, hacer pasar los bulbos a través del pasahilos situado en el fondo de la caja, colocar los bulbos en las vainas previstos con este fin (ver el párrafo 6.2).

3° Fijar el angular soporte del tablero en la cara delantera de la caldera según el esquema anterior. Fijar el tablero en el angular soporte.


4° Colocar los termostatos:

Colocar dos vainas para sondas de temperatura del agua:

- en la toma de impulsión (modelos 200 a 1160 kW)
- debajo de la camisa o cubierta de revestimiento, delante de la toma de impulsión (modelos 150 -175 kW)

### NUNCA SE DEBE PONER ACEITE EN LAS VAINAS

### COMPONENTES TABLERO DE MANDO ESTÁNDAR

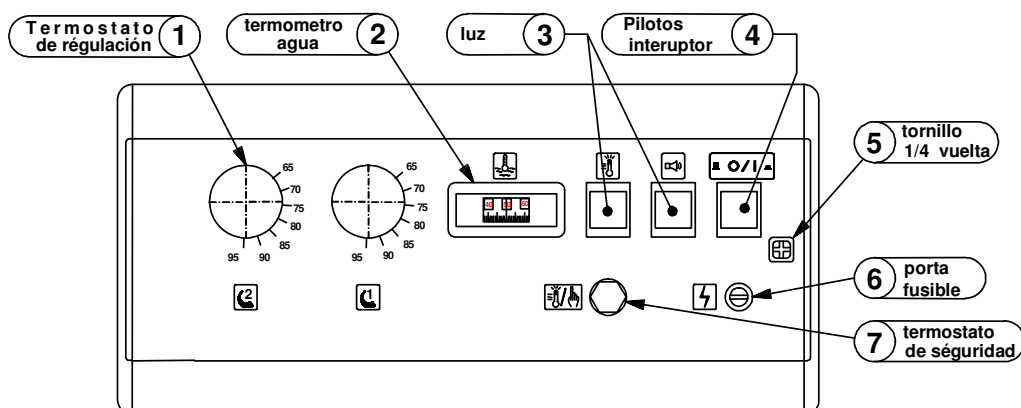

# Esquema de cableado

## Tablero de mando estándar 2 marchas

